


TAB - Zählerschrank - Verdrahtungschema

GERÄTE ZUR HEIZUNG ODER KLIMATISIERUNG, EINSCHLIEßLICH WÄRMEPUMPEN
SN/ STH/ SNH

Durchlauferhitzer sind genehmigungspflichtig und müssen über ein Lastabwurfrelais zur Heizung verriegelt sein.

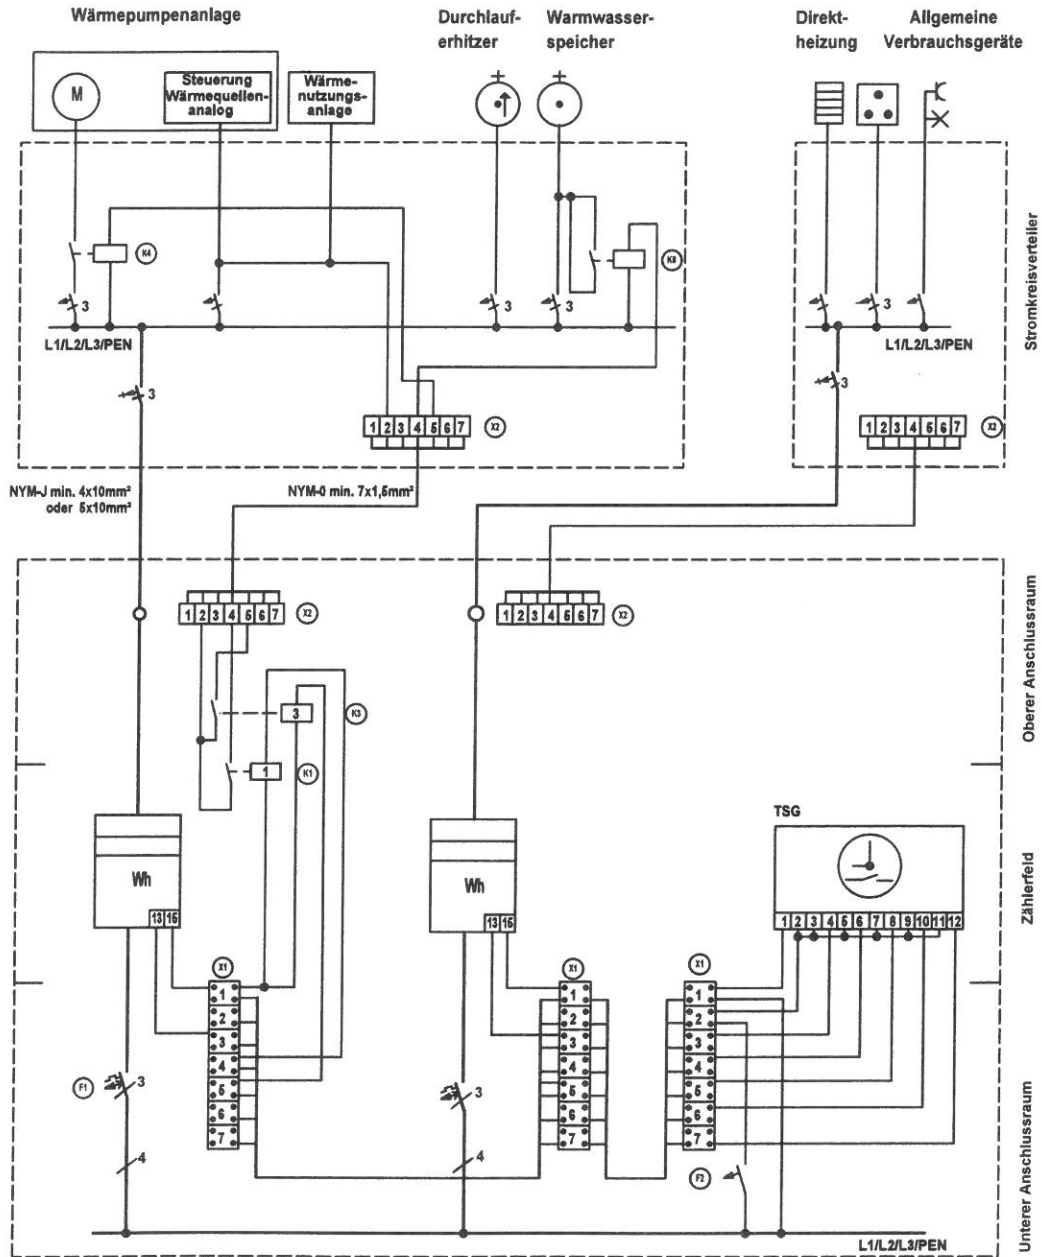

- E1 Bivalenzsteuerung
- F1 SH- Schalter
- F2 Steuersicherungsautomat
- K1 Trennrelais WW- Speicher
- K3 Trennrelais Wärmepumpe
- K4 Freigabeschütz Wärmepumpe
- K6 Hilfsrelais WW- Speicher

- X1 Tarifsteuermutter
- 1 Neutralleiter
- 2 Außenleiter
- 3 Tarifschaltung
- 4 Warmwasserspeicher/ SN
- 5 Wärmepumpe
- 6 SNH
- 7 STH

- X2 Steuermutter
- 1 Reserve
- 2 Außenleiter
- 3 -
- 4 Warmwasser/ SN
- 5 Wärmepumpe
- 6 SNH
- 7 STH

Verdrahtung H07V- K 1,5mm²