


TAB - Zählerschrank - Verdrahtungschema

GERÄTE ZUR HEIZUNG ODER
KLIMATISIERUNG, EINSCHLIEßLICH
WÄRMEPUMPEN
SN/ STH/ SNH

Durchlauferhitzer sind genehmigungspflichtig
und müssen über ein Lastabwurfrelais zur
Heizung verriegelt sein.

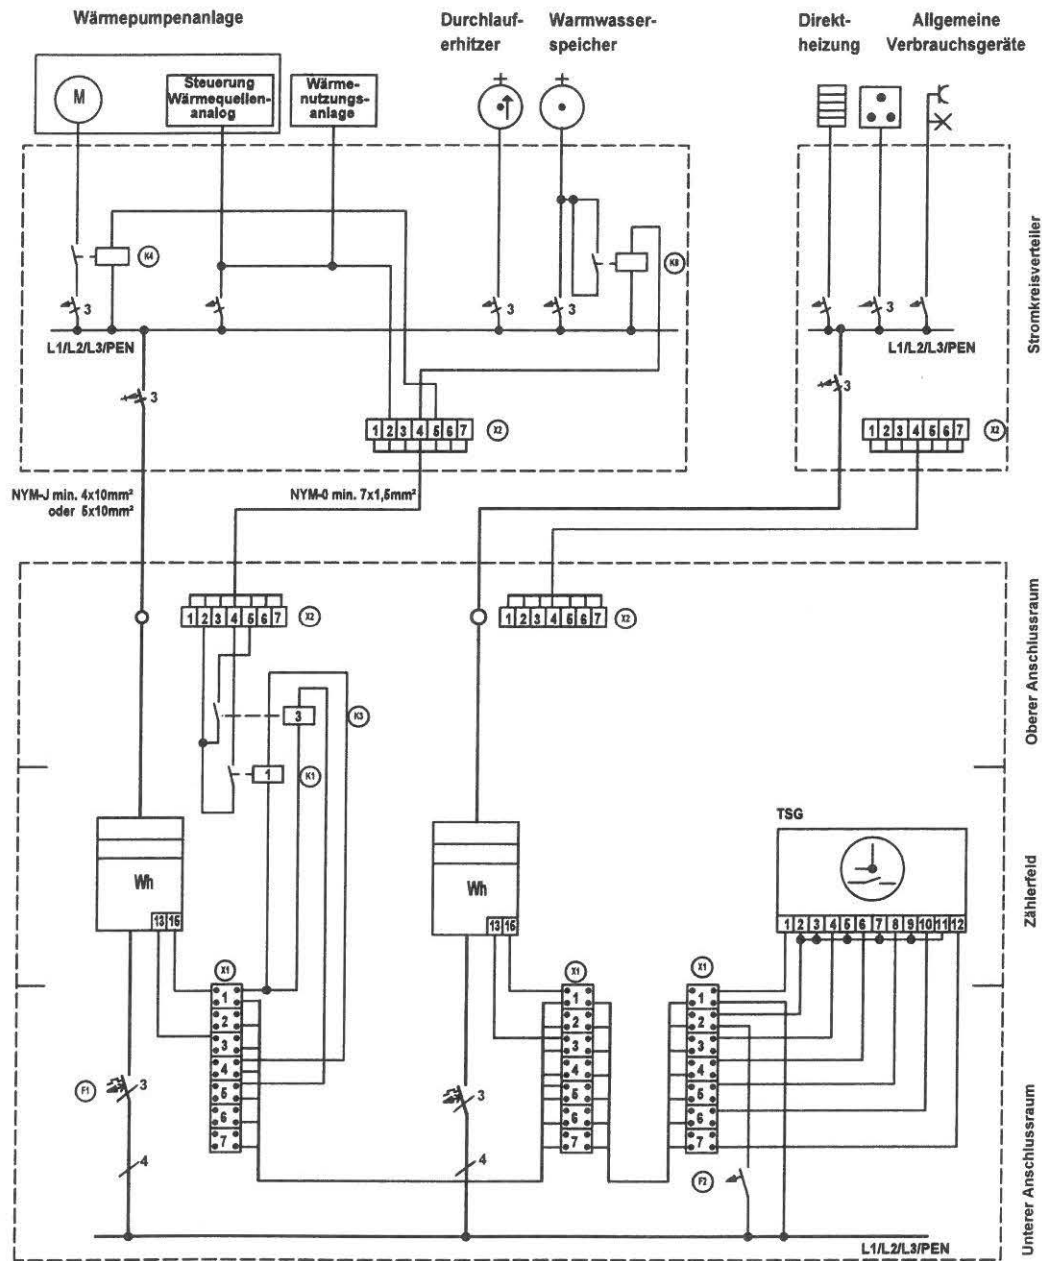

E1 Bivalenzsteuerung
F1 SH- Schalter
F2 Steuersicherungsautomat
K1 Trennrelais WW- Speicher
K3 Trennrelais Wärmepumpe
K4 Freigabeschütz Wärmepumpe
K6 Hilfsrelais WW- Speicher

X1 Tarifsteuerklemme
1 Neutraleiter
2 Außenleiter
3 Tarifschaltung
4 Warmwasserspeicher/ SN
5 Wärmepumpe
6 SNH
7 STH

X2 Steuerklemme
1 Reserve
2 Außenleiter
3 -
4 Warmwasser/ SN
5 Wärmepumpe
6 SNH
7 STH

Verdrahtung H07V- K 1,5mm²